

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

ОБЪЕКТА

Муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования

«Детская хоровая школа имени

М.В. Тельтевской»

СОГЛАСОВАНО

Председатель Саратовской областной организации
общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»


А.И. Низовцев
«» марта 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования
«Детская хоровая школа имени М.В. Тельтевской»


Н. В. Правдина
«» марта 2021 г.

**Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) ОСИ **Хоровая школа. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская хоровая школа имени М.В. Тельтевской» .**
- 1.2. Адрес ОСИ: **410056, г. Саратов, ул. им. Шевченко Т.Г., д. 2.**
- 1.3. Сведения о размещении ОСИ:
 - **Отдельно стоящее, 4-х этажное здание, площадью 195, 5 кв.м. на 4-ом этаже.**
 - **наличие прилегающего земельного участка (да); нет.**
- 1.4. Год постройки здания **1917 г.**, последнего капитального ремонта: **не известен.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **в рамках реализации плана мероприятий.**

Сведения об ОСИ, расположенном в здании (помещении)

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская хоровая школа имени М.В. Тельтевской» , (МБУДО «ДХШ им. М.В. Тельтевской»).**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **410076, г. Саратов, ул. Верхняя, д.2б.**

- 1.8. Основание для пользования зданием (помещением) (оперативное управление, аренда, собственность): **Аренда.**
- 1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная): **муниципальная**
- 1.10. Территориальная принадлежность: **Октябрьский район г. Саратова**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов»**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **410600 г. Саратов, пр-т Кирова, 29**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **Дополнительное образование**
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **Дополнительное образование детей.**
- 2.3. Форма оказания услуг: **Очное, дистанционное обучение.**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **4 - 18 лет.**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **Есть**
- 2.6. Плановая мощность: **посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 50 человек, вместимость -100 человек, пропускная способность – 50 человек.**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **нет.**

3. Состояние доступности ОСИ

- 3.1 Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом: **Остановка «Улица Мичурина», троллейбус - № № 3, 2А; , автобус - нет; маршрутное такси № 9, 82; наличие адаптированного пассажирского транспорта к ОСИ: троллейбус - № № 3, 2Д.**
- 3.2 Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние до ОСИ от остановки транспорта **120 м.**
- 3.2.2. Время движения (пешком): **2 мин.**
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да.**

3.2.4. Перекрестки регулируемые: **нет**.

3.2.5. Информация на пути следования к ОСИ: **нет**.

3.2.6. Перепады высоты на пути: **нет**.

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**.

3.3. Организация доступности ОСИ для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категорий инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

А - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ

Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов

ДУ - доступно условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.

ВНД - временно не доступен

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У), ВНД (С, К)

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У), ВНД (С, О, К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения ОСИ)	ДЧ-И (О, Г, У), ВНД (К, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У), ВНД (С, К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, Г, У, ВНД (С, К)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **Вход в здание – доступно частично избирательно (О, Г, У), временно недоступно (К, С). Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) – доступно частично избирательно (Г, У), временно недоступно (К, О, С). Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – доступно частично избирательно (Г, У, О), временно недоступно (К, С). Санитарно-гигиенические помещения – доступно частично избирательно (Г, О, У), недоступно (К, С). Система информации и связи (на всех зонах) – временно недоступно. Пути движения к объекту (от остановок транспорта) – доступно частично избирательно (К, Г, О, У), временно недоступно (С). Нет тактильных плиток по ходу движения к объекту и на территории объекта. Входная группа в здание не доступна для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках и по зрению. Пути следования внутри помещения, и зона целевого назначения не доступны для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и по зрению. Отсутствуют визуальные, акустические, тактильные средства устройства информации.**

4. Рекомендации по адаптации основных элементов ОСИ

№	Основные структурно-функциональные зоны ОСИ	Рекомендации по адаптации ОСИ (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Техническое решение невозможно
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.1. Период проведения работ: **2021 – 2025 г.г.**

в рамках исполнения: плана мероприятий

4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **Доступна частично.**
4.3. Для принятия решения требуется:

- техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации.
- согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства.
- согласование с вышестоящей организацией и собственником помещения.
- 4.4. Информацию разместить на Карте доступности Саратовской области: www.social.saratov.gov.ru
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:


1. Анкеты (информации об объекте) от «2» марта 2021 г.
2. Отчет обследования объекта: от «2» марта 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детская хоровая
школа имени М.В. Тельтевской»

Н. В. Правдина

« 2 » марта 2021 г.

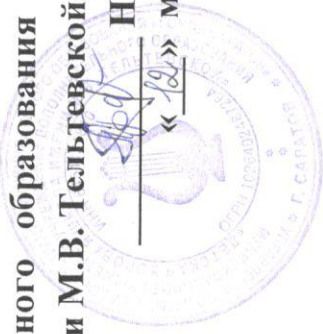

Отчет

обследования ОСИ к паспорту доступности

г. Саратов

«2» марта 2021г.

1. Общие сведения об ОСИ

- 1.1. Наименование (вид) ОСИ: Хоровая школа. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская хоровая школа имени М.В. Тельтевской»
- 1.2. Адрес ОСИ: 410056, г. Саратов, ул. им Шевченко Т. Г., д. 2.
- 1.3. Сведения о размещении ОСИ:
-Отдельно стоящее, 4-х этажное здания, площадью 195, 5 кв.м. на 4-ом этаже.
-наличие прилегающего земельного участка (да); нет.
- 1.4. Юридический адрес ОСИ: 410076, г. Саратов, ул. Верхняя, д.26.

2. Характеристика деятельности ОСИ

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **Дополнительное образование.**
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **Дополнительное образование детей.**
- 2.3. Форма оказания услуг: **Очное, дистанционное обучение.**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **4-18 лет.**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **есть**.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – **50 человек**, вместимость – **100 человек**, пропускная способность – **50 человек**.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **нет**.

3. Состояние доступности ОСИ

3.1 Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом: **Остановка «Улица Мичурина», троллейбус - № № 3, 2А; автобус- нет; маршрутное такси № 9, 82; наличие адаптированного пассажирского транспорта к ОСИ: троллейбус - № № 3, 2А.**

3.2 Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до ОСИ от остановки транспорта **120 м**.

3.2.2. Время движения (пешком): **2 мин**.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да**.

3.2.4. Перекрестки регулируемые: **нет**.

3.2.5. Информация на пути следования к ОСИ: **нет**.

3.2.6. Перепады высоты на пути: **нет**.

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
	Все категории инвалидов и МПН	ВНД
1	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	А

6	с нарушениями умственного развития	А
---	------------------------------------	---

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

А - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ

Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов

ДУ - доступно условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.

ВНД - временно не доступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У), ВНД (С, К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У), ВНД (С, О, К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У), ВНД (С, К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У), ВНД (С, К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г, О, У, К), ВНД (С)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Вход в здание – доступно частично избирательно (О, Г, У), временно недоступно (К, С). Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) – доступно частично избирательно (Г, У), временно недоступно (К, С, О). Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – доступно частично избирательно (Г, У, О), временно недоступно (К, С). Санитарно-гигиенические помещения – доступно частично избирательно (Г, О, У), недоступно (К, С). Система информации и связи (на всех зонах) – временно недоступно. Пути движения к объекту (от остановок транспорта) – доступно частично избирательно (К, Г, О, У), временно недоступно (С). Нет тактильных плиток по ходу движения к объекту и на территории объекта. Входная группа в здание не доступна для инвалидов, передвигающих на креслах-колясках и по зрению. Пути следования внутри помещений, и зона целевого назначения не доступны для инвалидов, передвигающих на креслах-колясках и по зрению. Отсутствуют визуальные, акустические, тактильные средства устройства информации.

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов ОСИ:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается.
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт. Наружные вызывные устройства или средства связи с персоналом при входах в общественные здания следует применять с учетом принятой организации обслуживания посетителей по заданию на проектирование. Оборудовать вход устройством для вызова персонала. Кнопка вызова размещается не выше 0,8 м. от уровня пола. На входе разместить информацию об объекте, дублированную шрифтом Брайля и светодиодное табло. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусматривать свободные зоны размерами не менее 1,5 x1,5 м. Оборудовать пандус. Ширина пандуса не менее 1,0 м. уклон не более 5%, перед ступенью должны быть предупредительные тактильные полосы за 0,8 – 0,9 м. шириной 0,3 – 0,5 м. Поверхность покрытий пандуса, входной площадки и тамбура должна быть твердой, не допускать скольжения при намокании Размеры

	<p>входной площадки при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4м на 2,0 м или 1,5м на 1,85 м. Поручни рекомендуются применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м.. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), у пандусов дополнительно и на высоте 0,7 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или пандуса 0,3 м</p> <p>При входе в здание для инвалидов по зрению должна быть установлена информационная тактильная или тактильно-звуковая схема, отображающая информацию о помещениях в здании, не мешающая основному потоку посетителей. Она должна размещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м от входа.</p> <p>Ширина дверных проемов должна быть не менее 0,9м. Высота порогов не должна превышать 0,014 м. Поверхность покрытий входной площадки и тамбура должна быть твердой, не допускать скольжения при намокании. На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м. Перед внешней лестницей следует обустроить предупредительные тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней.</p>
<p>3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)</p>	<p>Капитальный ремонт.</p> <p>Места обслуживания и постоянного нахождения МГН следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу.</p> <p>После входа в здание должна быть доступна информация о схеме движения инвалидов по помещению. Высота порогов не должна превышать 0,014 м. . На полотне прозрачных дверей следует предусмотреть яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1м. и шириной не менее 0,2м., расположенную не ниже 1,2м. и не выше 1,5м.</p> <p>Ширина дверных проемов в свете должна быть не менее 0,9м. В качестве дверных запоров на путях эвакуации следует предусматривать ручки нажимного действия. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм. Двери на путях эвакуации должны иметь окраску, контрастную со стеной. Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6м. перед дверными проемами должны иметь тактильные предупредительные указатели или контрастно окрашенную поверхность. Перед открытой лестницей должны быть предупредительные тактильные полосы за 0,8 – 0,9м. шириной 0,3 – 0,5м. На проступях краевых ступеней лестницы маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие</p>

	<p>общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м. В том случае, если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающий указатель обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша.</p>
<p>4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)</p>	<p>Капитальный ремонт.</p> <p>После входа в здание должна быть доступна информация о схеме движения инвалидов по помещению (мнемосхема). Информирование обозначения помещений должно быть рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 1.4м. до 1.75м., дублирование шрифтом Брайля</p> <p>Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6м. перед дверными проемами должны иметь тактильные предупреждающие указатели или контрастно окрашенную поверхность. Ширина дверных проемов в стене должна быть не менее 0,9м. Высота порогов или перепад высот не должен превышать 0,014м. . На полотне прозрачных дверей следует предусмотреть яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1м. и шириной не менее 0,2м., расположенную не ниже 1,2м. и не выше 1,5м. Следует применять дверные ручки, открывания и закрывания дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также С- и П-образных ручек. Участки пола на коммуникационных путях перед доступными дверными проемами, находящимися фронтально по ходу движения, входами на лестничные клетки, открытыми лестничными маршами, должны иметь тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м, с высотой рифов 4 мм. Предупреждающие тактильно-контрастные указатели должны быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на расстоянии 0,3 м от препятствия или плоскости дверного полотна, если дверь открывается по ходу движения; - на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна, если дверь открывается навстречу движению; на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней открытых лестничных маршей (если проступь ступени на верхней площадке выделена конструктивно, предупреждающий указатель должен непосредственно примыкать к проступи, независимо от ее ширины). Для лиц с дефектами слуха следует размещать на расстоянии не более 3 м от источника звука или оборудовать специальными персональными приборами усиления звука. Допускается применять в залах индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства.

5	<p>Санитарно - гигиенические помещения</p> <p>Техническое решение невозможно.</p> <p>Доступная кабина должна иметь ширину - 1,65м., глубину 1,8м., Размеры доступных и универсальных (специализированных) кабин могут изменяться в зависимости от расстановки и габаритов применяемого оборудования. ширина двери в сету не менее 0,9м. В кабине рядом с унитазом следует предусмотреть пространство не менее 0,7м. для размещения кресла - коляски, а также крючки для одежды, костылей. В кабине должно быть пространство 1,4м. для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. Ширина двери не менее 0,9м. Следует предусмотреть установку откидных опорных поручней, штанги, поворотных или откидных сидений. Следует применять унитазы, имеющие опору для спины. В доступных кабинах следует применять водопроводные краны с рычажной ручкояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается. Следует применять унитазы с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением, которое следует располагать на боковой стене кабины, со стороны которой осуществляется пересадка с кресла-коляски на унитаз. У дверей доступных кабин следует предусматривать со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери. Доступные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта). Над входом в доступные кабины рекомендуется устанавливать световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки.</p>
6	<p>Система информации на объекте (на всех зонах)</p> <p>Текущий ремонт.</p> <p>Технические средства информирования, ориентирования и сигнализации, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания различных категорий инвалидов, и на путях их движения, должны быть унифицированы и обеспечивать визуальную, звуковую, радио- и тактильную информацию, и сигнализацию, обеспечивающие указание направления движения, идентификацию мест и возможность получения услуги. Конкретный перечень определенного назначения необходимых технических средств устанавливается заданием на проектирование.</p>

	<p>Применяемые средства информации (в том числе знаки и символы) должны быть идентичными в пределах здания и соответствовать знакам, установленным действующими нормативными документами. Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания, быть увязана с художественным решением интерьера и располагаться на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола.</p> <p>Информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м:</p> <ul style="list-style-type: none"> - перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов); - перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.
7	<p>Пути движения к объекту (от остановки транспорта)</p> <p>Текущий ремонт.</p> <p>Разместить схему движения от остановки к объекту. Нанести на остановке линии безопасности, ремонт тротуара. На пути следования к объекту имеются перепады высот, покрытие нуждается в замене.</p>
8	<p>Все зоны и участки</p> <p>Капитальный ремонт.</p>

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.1. Период проведения работ: **2021 – 2025 г.г.**
в рамках исполнения: плана мероприятий

4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **Доступна частично.**

4.3. Для принятия решения требуется:

- техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации.
- согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства.
- согласование с вышестоящей организацией и собственником помещения

4.4. Информация разместить на Карте доступности Саратовской области: www.social.saratov.gov.ru

Комиссия:

Председатель комиссии:

Директор МБУДО «ДХШ им. М.В. Тельтевской»

Н.В. Правдина

Члены комиссии:

Зам. Директора по АХР МБУДО «ДХШ им. М.В. Тельтевской»

О.С. Новикова

Специалист по персоналу МБУДО «ДХШ им. М.В. Тельтевской»

Д.С. Невзорова

Преподаватель МБУДО «ДХШ им. М.В. Тельтевской»

Т.Ю. Квитчук

Председатель СОО ООО ВОИ

А. И. Низовцев




УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детская хоровая
школа имени М.В. Тельтевской»

Н. В. Правдина

« 19 » марта 2021 г.

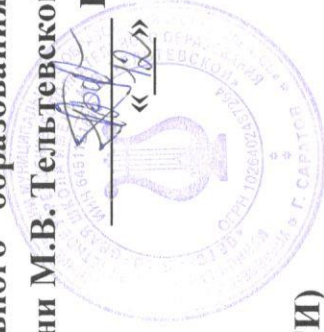

Анкета (информация об ОСИ) к паспорту доступности ОСИ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) ОСИ: Хоровая школа. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская хоровая школа имени М.В. Тельтевской».
- 1.2. Адрес ОСИ: 410056, г. Саратов, ул. им. Шевченко Т. Г., д. 2.
- 1.3. Сведения о размещении ОСИ:
- Отдельно стоящее, 4-х этажное здания, общей площадью 195, 5 кв.м. на 4-ом этаже.
- наличие прилегающего земельного участка (да); нет.
- 1.4. Год постройки здания 1917 г., последнего капитального ремонта: не известен.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: в рамках реализации плана мероприятий.

Сведения об ОСИ, расположенном в здании (помещении)

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская хоровая школа имени М.В. Тельтевской», (МБУДО «ДХШ им. М.В. Тельтевской»).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 410076, г. Саратов, ул. Верхняя, д. 26.
- 1.8. Основание для пользования зданием (помещением) (оперативное управление, аренда, собственность): Безвозмездное пользование.

- 1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная): **муниципальная**
1.10. Территориальная принадлежность: **Октябрьский район г. Саратова**
1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов»**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **410600 г. Саратов, пр-т Кирова, 29**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **Дополнительное образование.**
2.2. Виды оказываемых услуг: **Дополнительное образование детей.**
2.3. Форма оказания услуг: **Очное, дистанционное обучение.**
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **4-18 лет.**
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **есть.**
2.6. Плановая мощность: **посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 50 человек, вместимость – 100 человек, пропускная способность – 50 человек.**
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **нет.**

3. Состояние доступности ОСИ

- 3.1 Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом: **Остановка «Улица Мичурина», троллейбус – № № 3, 2А; автобус-нет; маршрутное такси № 9, 82; наличие адаптированного пассажирского транспорта к ОСИ: троллейбус – № № 3, 2А.**
3.2 Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до ОСИ от остановки транспорта **120 м.**
3.2.2. Время движения (пешком): **2 мин.**
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да.**
3.2.4. Перекрестки регулируемые: **нет.**

3.2.5. Информация на пути следования к ОСИ: **нет**.

3.2.6. Перепады высоты на пути: **нет**.

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**.

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) *

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды: передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
3	с нарушениями зрения	ДУ
4	с нарушениями слуха	ВЕД
5	с нарушениями умственного развития	А
6		А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

А - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ

Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов

ДУ - доступно условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.

ВНД - временно не доступен

4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов ОСИ)

№	Основные структурно-функциональные зоны ОСИ	Рекомендации по адаптации ОСИ (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Техническое решение невозможно
6	Система информации на ОСИ (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к ОСИ (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания № 4

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано:

 **Директор МБУДО «ДХШ им. М.В. Тельтевской» Правдина Наталья Вячеславовна**, тел. **8(8452)72-96-29**.

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)